


## Муфта концевая термоусаживаемая на кабель напряжением до 10 кВ с бумажной маслопропитанной изоляцией

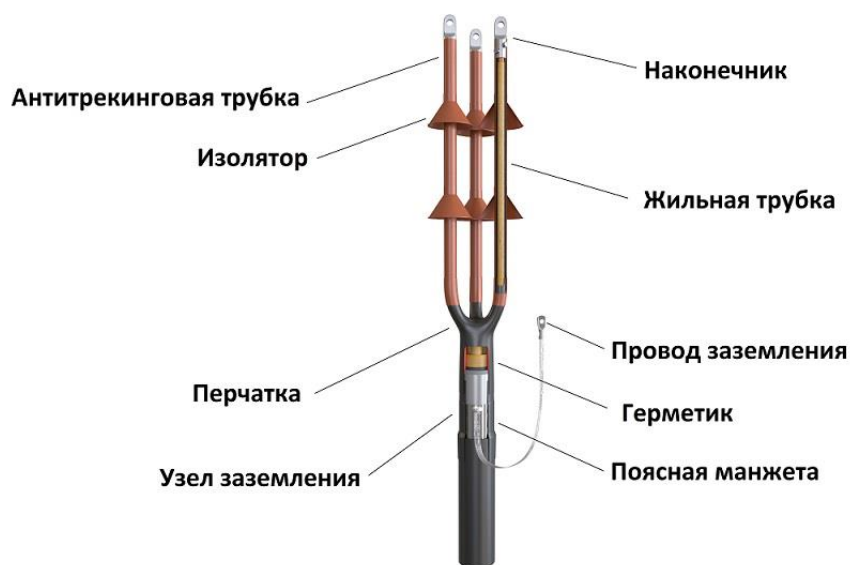

Муфты соответствуют требованиям ГОСТ 13781.0-86. Для выравнивания напряженности электрического поля в корешке разделки кабеля на 6-10 кВ применяется высоковольтная перчатка черного цвета и лента-регулятор.

Муфта может быть укомплектована как паяным, так и непаяным узлом заземления.

Муфты производятся в трех длинах: 600 мм, 800 мм, 1200 мм

Без оконцевателей		С оконцевателями		Кол-во жил	Сечение, мм <sup>2</sup>	Использование
<p>Узел непаяного заземления      Узел паяного заземления</p>	3KVTPb-10-16/25 МТ	<p>Узел непаяного заземления      Узел паяного заземления</p>	3KVTPb-10-16/25(Б) МТ			
	3KVTPb-10-35/50 МТ		3KVTPb-10-35/50(Б) МТ	3	35/50	внутреннее
	3KVTPb-10-70/120 МТ		3KVTPb-10-70/120(Б) МТ	3	70/120	внутреннее
	3KVTPb-10-150/240 МТ		3KVTPb-10-150/240(Б) МТ	3	150/240	внутреннее
<p>Узел непаяного заземления      Узел паяного заземления</p>	3KHTpb-10-16/25 МТ	<p>Узел непаяного заземления      Узел паяного заземления</p>	3KHTpb-10-16/25(Б) МТ	3	16/25	наружное
	3KHTpb-10-35/50 МТ		3KHTpb-10-35/50(Б) МТ	3	35/50	наружное
	3KHTpb-10-70/120 МТ		3KHTpb-10-70/120(Б) МТ	3	70/120	наружное
	3KHTpb-10-150/240 МТ		3KHTpb-10-150/240(Б) МТ	3	150/240	наружное